



SCHUTZVERMERK NACH DIN 34 BEACHTEN

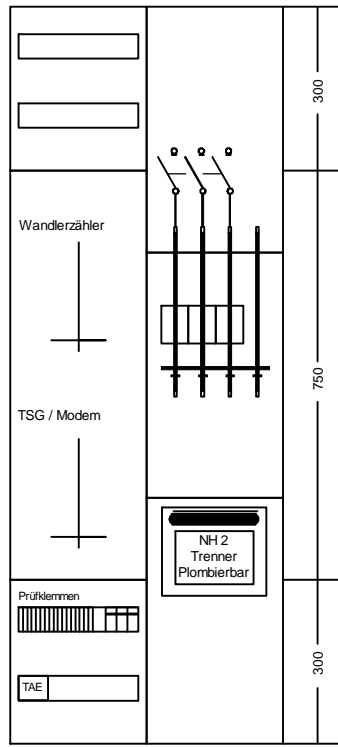

Abgangstrenner sind in gesonderten Feld anzuordnen

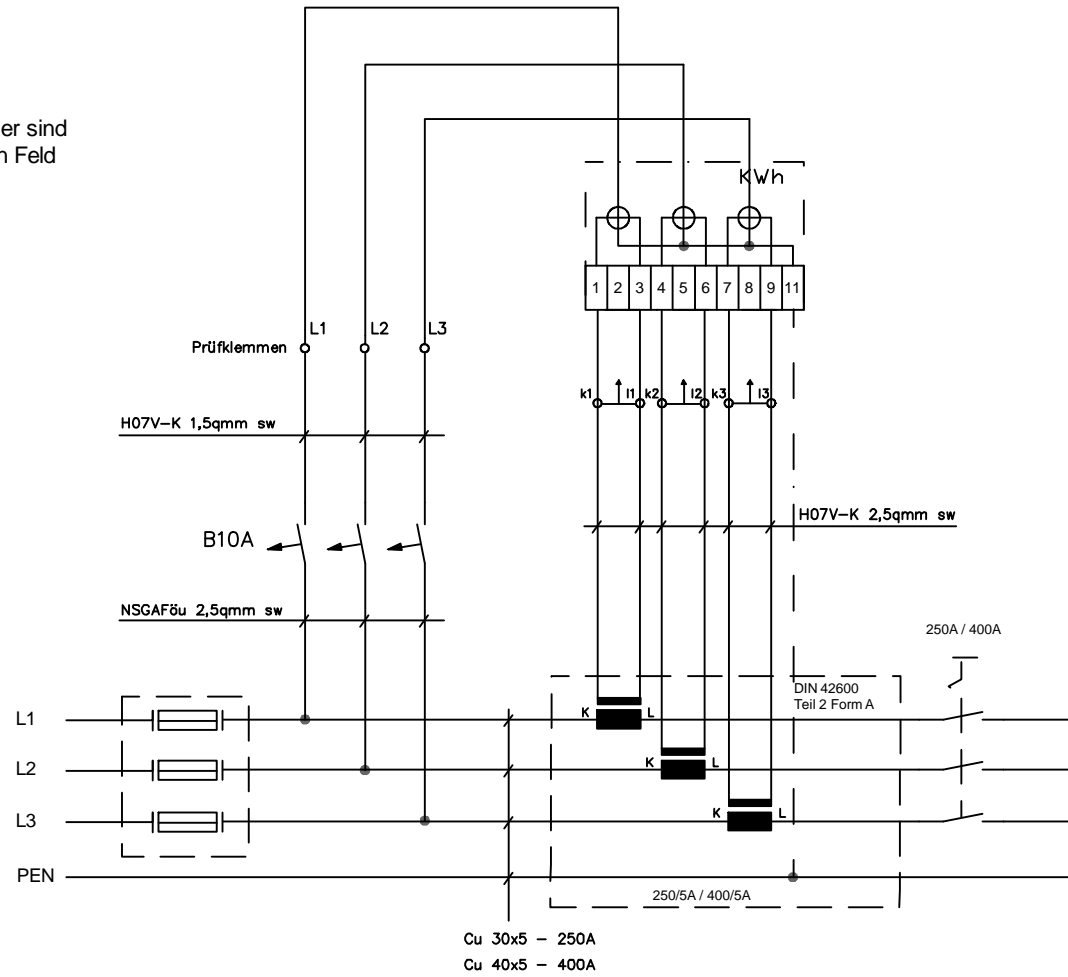

Prüfklemmen und Wandler werden von der ewb gestellt.  
 Wandlertypen:  
 EMK DW - Fa. Ritz  
 EKSS / EKS074 - Fa. Ritz

R2		02.07.2008	Fü	Datum	Energie u. Wasserversorgung Bruchsal GmbH Abt. Stromversorgung		Wandlermessung 250A / 400A	ewb-WM-2		+			
R1		06.05.2008	Fü	Bearb.				Z	Anlage 4		Blatt:		
R0	Übernahme	29.10.2007	Fü	Gepr.								=	Folge:
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	1	2	3	4	5	6		